

長崎市西工場維持管理の状況に関する記録(1号炉)

- ※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項イ の項目
- ※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ロ の項目
- ※3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ハ の項目
- ※4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ニ の項目

※1 焼却した一般廃棄物の種類: 都市ごみ

1号炉	測定位置	項目	単位	法基準値	平成29年度													
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
※1	一般廃棄物の処理量	-	焼却量	t	-	3,153.60	3,611.90	2,621.20	67.90	3,496.60	3,389.60	2,054.20	3,231.00	3,561.80	3,100.60	3,269.50	3,343.40	
※2	排ガス	結果取得日	-	年月日	-	H29.5.1	H29.6.1	H29.7.1	/	H29.9.1	H29.10.1	H29.11.1	H29.12.1	H30.1.1	H30.2.1	H30.3.1	H30.4.1	
		燃焼ガス温度	①	測定結果	°C	-	1,091	1,061	1,047	/	1,010	993	1,069	1,070	1,048	1,050	1,047	1,073
		集じん器入口温度	②	測定結果	°C	-	159	159	159	/	159	159	159	159	159	159	160	159
		一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	-	5	5	5	/	3	3	5	4	6	3	6	5
※3	冷却設備のばいじん除去	-	年月日	-	-	冷却設備のばいじんは灰出設備により自動で除去												
	排ガス処理設備のばいじん除去	-	年月日	-	-	排ガス処理設備のばいじんは集じん灰処理設備により自動で除去												
※4	排ガス中のダイオキシン類濃度	排ガス採取日	-	-	-	H29.4.12	/	H29.6.13	/	/	/	/	/	H29.11.15	/	H30.1.10	/	
		結果取得日	-	-	-	H29.4.26	/	H29.6.27	/	/	/	/	/	H29.11.29	/	H30.1.30	/	
		測定結果	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1	0.012	/	0.00029	/	/	/	/	/	0.00011	/	0.00039	/	/	
※4	排ばい煙中の濃度	排ガス採取日	-	-	-	H29.4.12	H29.5.9	H29.6.13	/	H29.8.9	H29.9.5	H29.10.17	H29.11.15	H29.12.13	H30.1.10	H30.2.1	H30.3.15	
		結果報告日	-	-	-	H29.4.26	H29.5.22	H29.6.22	/	H29.8.23	H29.9.19	H29.10.23	H29.11.21	H29.12.20	H30.1.23	H30.2.22	H30.3.23	
		硫黄酸化物(K値)	④	測定結果	K値	8.76	0.00485	0.01314	0.00190	/	0.00381	0.00740	0.00467	0.00701	0.00381	0.00398	0.00398	0.00389
		ばいじん	④	測定結果	g/m <sup>3</sup> N	0.04	<0.001	<0.001	<0.001	/	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		塩化水素	④	測定結果	mg/m <sup>3</sup> N	700	2.3	4.8	0.7	/	1.0	13.7	0.9	3.0	<0.4	<0.4	<0.5	0.5
	窒素酸化物	④	測定結果	ppm	250	30	38	35	/	35	38	23	34	38	33	32	34	

1. 燃焼ガス温度・集じん器入口温度・一酸化炭素濃度の測定結果は、連続測定の平均値
2. 排ガス中のダイオキシン類濃度は1号炉・2号炉それぞれ、年に4回測定
3. 排ガス中のばい煙濃度測定は毎月1度、1号炉・2号炉共に測定
4. 測定位置の①,②,③,④は下のフロー図に記載のとおり

長崎市西工場維持管理の状況に関する記録(2号炉)


- ※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項イ の項目
- ※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ロ の項目
- ※3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ハ の項目
- ※4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ニ の項目

※1 焼却した一般廃棄物の種類: 都市ごみ

2号炉	測定位置	項目	単位	法基準値	平成29年度													
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
※1	一般廃棄物の処理量	-	焼却量	t	-	241.80	3,668.90	3,159.20	3,809.20	3,495.90	3,234.90	2,613.30	3,607.60	3,554.70	3,101.70	828.10	3,659.10	
※2	排ガス	結果取得日	-	年月日	-	H29.5.1	H29.6.1	H29.7.1	H29.8.1	H29.9.1	H29.10.1	H29.11.1	H29.12.1	H30.1.1	H30.2.1	H30.3.1	H30.4.1	
		燃焼ガス温度	①	測定結果	°C	-	1,095	1,090	1,081	1,068	1,057	1,045	1,095	1,106	1,101	1,088	1,099	1,118
		集じん器入口温度	②	測定結果	°C	-	160	159	159	160	159	159	158	158	159	160	158	159
		一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	-	8	5	4	4	3	3	5	5	5	3	4	5
※3	冷却設備のばいじん除去	-	年月日	-	-	冷却設備のばいじんは灰出設備により自動で除去												
	排ガス処理設備のばいじん除去	-	年月日	-	-	排ガス処理設備のばいじんは集じん灰処理設備により自動で除去												
※4	排ガス中のダイオキシン類濃度	排ガス採取日	-	-	-	/	H29.5.10	/	H29.7.4	/	/	/	H29.11.16	/	H30.1.11	/	/	
		結果取得日	-	-	-	/	H29.5.26	/	H29.7.27	/	/	/	H29.11.29	/	H30.1.30	/	/	
		測定結果	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1	/	0.000040	/	0.000058	/	/	/	0.000027	/	0.00011	/	/		
※4	排ばい煙中の濃度	排ガス採取日	-	-	-	/	H29.5.10	H29.6.14	H29.7.4	H29.8.10	H29.9.6	H29.10.18	H29.11.16	H29.12.14	H30.1.11	H30.2.2	H30.3.16	
		結果報告日	-	-	-	/	H29.5.22	H29.6.22	H29.7.19	H29.8.23	H29.9.19	H29.10.23	H29.11.21	H29.12.20	H30.1.23	H30.2.22	H30.3.23	
		硫黄酸化物(K値)	④	測定結果	K値	8.76	/	0.04343	0.00190	0.00381	0.00373	0.00195	0.00195	0.00779	0.00381	0.00407	0.00407	0.00781
		ばいじん	④	測定結果	g/m <sup>3</sup> N	0.04	/	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		塩化水素	④	測定結果	mg/m <sup>3</sup> N	700	/	7.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	2.4	<0.4	0.4	0.7	1.7
	窒素酸化物	④	測定結果	ppm	250	/	35	36	32	31	34	36	37	31	35	35	32	

1. 燃焼ガス温度・集じん器入口温度・一酸化炭素濃度の測定結果は、連続測定の平均値
2. 排ガス中のダイオキシン類濃度は1号炉・2号炉それぞれ、年に4回測定
3. 排ガス中のばい煙濃度測定は毎月1度、1号炉・2号炉共に測定
4. 測定位置の①,②,③,④は下のフロー図に記載のとおり

- ・測定を行った位置
- ・排ガスを採取した位置

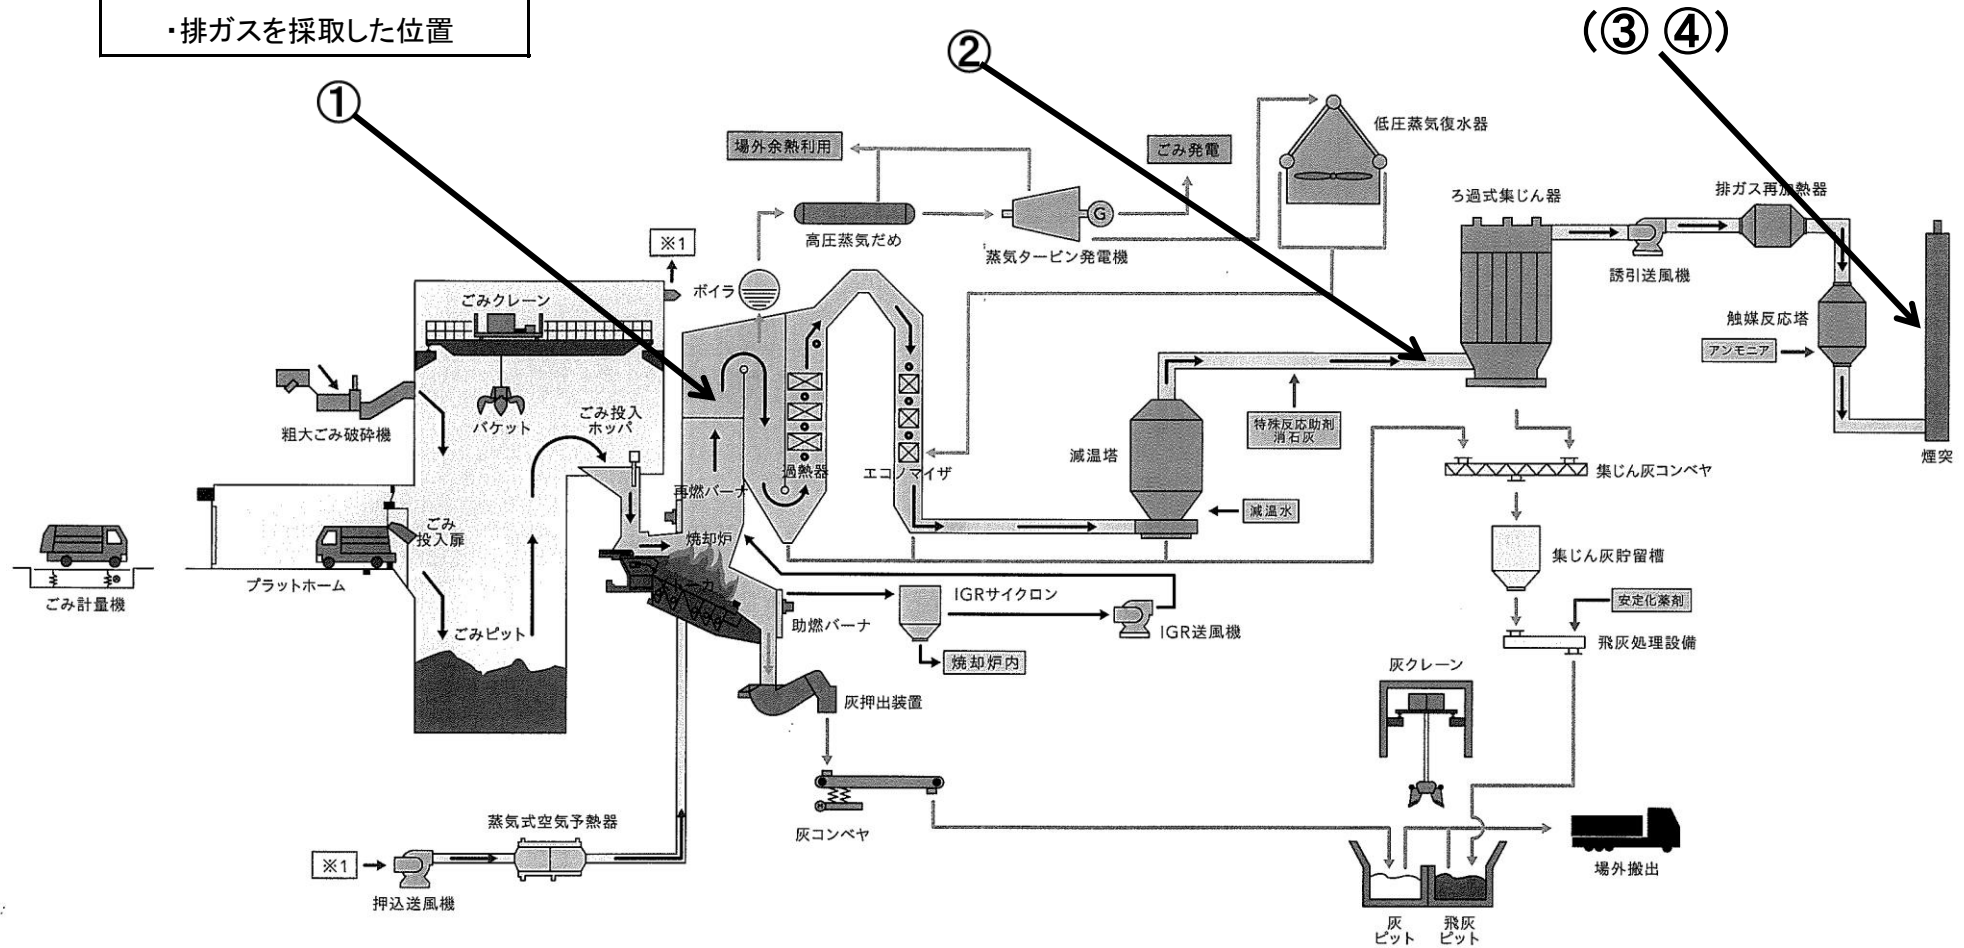

①

②

③ ④